




2011000465Z



(2011)国认监认字(062)号



检测  
CNAS L0988

# 检 验 报 告

No.Gn201403769

送检单位 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品名称 雨淋报警阀

检验类别 分型试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201403769

产品名称	雨淋报警阀	型号规格	ZSFM 200
委托单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司
送检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	样品编号	201403769
抽样单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽样基数	10套
抽样地点	成品库	抽样日期	2014-03-07
样品数量	1套	到样日期	2014-03-20
检验类别	分型试验	样品等级	空白
检验日期	2014-03-20 至 2014-04-14	检验地点	质检中心
检验依据	GB5135.5-2003		
检验项目	4.1; 4.2; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12		
检验结论	<p>福建省南安市安耐特消防装备有限公司送检的ZSFM 200雨淋报警阀，经按GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 2014 年 4 月 21 日</p> <p style="text-align: right;"><b>检验业务专用章</b></p>		
备注	主型见Gn201403767		

批准:

审核:

编制:


# 检验结果汇总

No. Gn201403769

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	外观	标志清晰，表面平整光洁，无加工缺陷及碰伤划痕，涂层均匀、色泽美观。(4.1.1)	符合标准要求	合格	
2	标志	应在明显位置清晰、永久性标注下述内容： a) 产品名称及规格型号； b) 生产单位名称或商标； c) 额定工作压力； d) 生产日期及产品编号； e) 安装的水流方向。(4.1.2)	符合标准要求	合格	
3	规格	阀进出口公称直径应符合系列参数的要求。(4.2)	DN200	合格	
4	阀体强度	应能承受 4 倍额定工作压力（但不得小于 4.8MPa）的静水压，保持 5min，不损坏。(4.9)	符合标准要求	合格	
5	渗漏和变形	阀瓣开启情况下，承受 2 倍额定工作压力静水压，保持 5min，应无渗漏，无变形或损坏。(4.10.1)	符合标准要求	合格	
		阀瓣关闭，供水侧施加 2 倍额定工作压力静水压，保持 2h 应无渗漏，无永久变形或损坏。(4.10.2)	符合标准要求	合格	
6	水力摩阻损失	水力摩阻损失不得超过 0.07MPa。(4.11)	0.044MPa	合格	
7	功能	应能处于伺应状态。(4.12.1)	符合标准要求	合格	
		雨淋报警阀应能在 0.14MPa 到额定工作压力范围内的供水压力下动作。(4.12.2)	符合标准要求	合格	

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
7	功能	雨淋报警阀处于伺应状态时，应能防止水从供水侧渗漏到系统侧或具有使渗漏水自动排出的设施。(4.12.3)	系统侧有自动排水阀	合格	
		雨淋报警阀应能通过手动和自动的方法进行操作。(4.12.4)	符合标准要求	合格	
		雨淋报警阀的启动装置动作以后，应在 15s 之内打开雨淋报警阀的阀瓣。(4.12.5)	符合标准要求	合格	
		当供水压力为 0.14MPa 时，报警口至少有 0.05MPa 的压力。(4.12.8)	报警口压力为 0.07MPa	合格	
		本页以下空白			

样品图片:

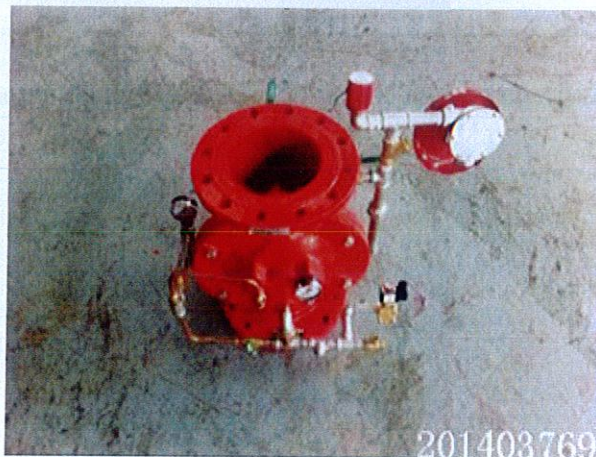

- 1、铭牌标志  
商标  
雨淋报警阀  
规格型号ZSFM 200  
额定工作压力1.2MPa  
执行标准GB5135.5-2003  
产品编号  
生产日期201 年 月  
福建省南安市安耐特消防装备有限公司
- 2、关键元器件  
电磁阀规格型号: 0927200 Best-Nr.0200 DC24V  
生产单位: 宁波甬兴气动成套厂
- 3、产品特性参数  
阀座座圈直径: 无

产品一致性核查	符合
---------	----