



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0988

# 检 验 报 告

No.Gn201609702

认证委托人

福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称

ZSXF-150-D (对夹式) 、 ZSXF-50-D (对夹式)、 ZSXF-65-D (对夹式)、 ZSXF-80-D (对夹式)、 ZSXF-100-D (对夹式)、 ZSXF-125-D (对夹式) /消防信号蝶阀

检验类别

变更确认检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心




国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201609702

共 4 页 第 1 页

产品名称	消防信号蝶阀	型号规格	ZSXF-150-D (对夹式)、 ZSXF-50-D (对夹式) 其余见备注
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	2016年5月
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽样者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司
抽样基数	各2具	抽样地点	成品库
样品数量	各2具	抽样日期	2016-07-19
样品状态	完好	受理日期	2016-07-26
检验依据	GB5135.6-2003; CNCA-C18-03: 2014; CCCF-MHSB-01		
检验项目	7.12.2、7.12.3、7.12.4、7.12.5、7.12.6		
检验结论	<p>经按GB5135.6-2003《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》；CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》；CCCF-MHSB-01《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 喷水灭火设备产品》检验，变更确认检验合格。</p> <p>(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2016年7月26日</p> 		
备注	型号规格：ZSXF-65-D (对夹式)、ZSXF-80-D (对夹式)、ZSXF-100-D (对夹式)、ZSXF-125-D (对夹式)		

批准：

*刘峰*

审核：

*白彪*

编制：

*何厚*

检验和  
→  
业务

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检验结果汇总

No. Gn201609702

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	信号功能	应具有输出“通”、“断”电信号装置，且在信号阀入口压力恒定为 0.35MPa 时，信号阀由全开到关闭的过程中，输出“通”信号（阀开启）的触点转换为输出“断”信号（阀关闭）时，此转换点流量应大于等于全开流量的 80%，过此点后阀一直输出“断”信号（阀关闭）。全开流量为信号阀在入口压力恒定为 0.35MPa 时，全部打开测得的流量值。（7.12.2）	转换点的流量分别为全开流量的 90.9% (ZSXF-150-D (对夹式))、 90.4% (ZSXF-50-D (对夹式))、 91.4% (ZSXF-65-D (对夹式))、 92.6% (ZSXF-80-D (对夹式))、 89.4% (ZSXF-100-D (对夹式))、 91.9% (ZSXF-125-D (对夹式))、 其余性能符合标准要求。	合格	
2	过载能力	进行过载能力试验，其电器元件不得出现过热烧毁、坑点、触点粘合等现象。（7.12.3）	符合标准要求	合格	
3	耐电压	进行耐电压能力测试，在规定的试验电压下，其所有活动部件和静止部件（包括外壳）之间应耐电压 60s ± 5s 不被击穿。（7.12.4）	符合标准要求	合格	
4	绝缘电阻	进行绝缘电阻测试，在下列部件之间的绝缘电阻应大于 2MΩ。 a) 触点断开时，同级进线与出线之间； b) 各带电部件与金属支架（包括外壳）之间。（7.12.5）	符合标准要求	合格	
5	接触电阻	进行接触电阻测试，开关的每对闭合触点之间的接触电阻应小于 0.01Ω。（7.12.6）	符合标准要求	合格	

消防  
专用

检 验 报 告

No. Gn201609702

共 4 页 第 3 页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通信地址	福建省南安市柳城办事处柳东村 1229 号		
联系电话	0595-86383130	传真	0595-86380119

产品照片：



ZSXF-150-D(对夹式)



ZSXF-50-D(对夹式)



ZSXF-65-D(对夹式)



ZSXF-80-D(对夹式)



ZSXF-100-D(对夹式)



ZSXF-125-D(对夹式)


福建省南安市安耐特消防装备有限公司 章

# 检验报告


No. Gn201609702

共 4 页 第 4 页


## 一、铭牌标志:

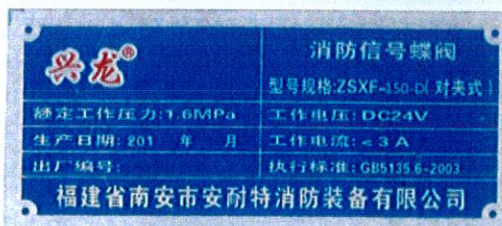


ZSXF-150-D(对夹式)

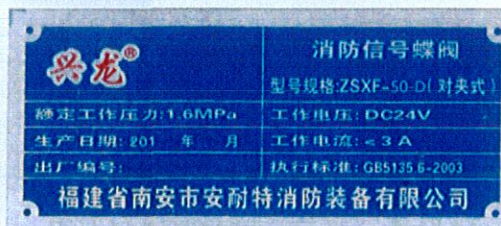


ZSXF-50-D(对夹式)

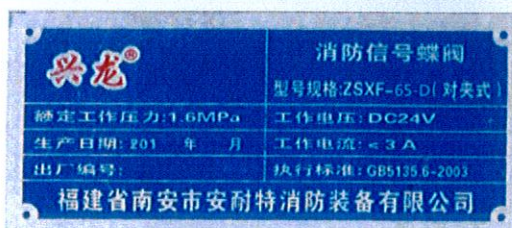


ZSXF-65-D(对夹式)

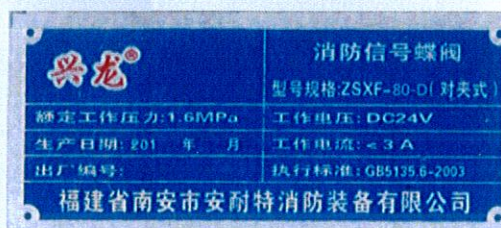

ZSXF-80-D(对夹式)

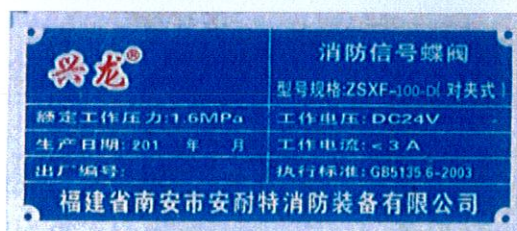

ZSXF-100-D(对夹式)

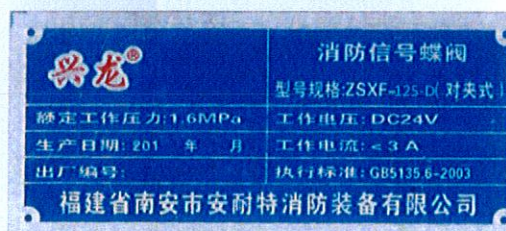

ZSXF-125-D(对夹式)

## 二、关键元器件

信号输出部件为微动开关，标有“0.5A 125/250VAC”等。

一致性检查结论：符合