



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2017M0263

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SQD150-1.6A多用式消防水泵接合器

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2017M0263


共04页 第01页

产品名称	多用式消防水泵接合器	型 号	SQD150-1.6A
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年01月19日
检验依据	GB 3446—2013《消防水泵接合器》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。		
备 注	 签发日期：2017年1月31日		


批准：



审核：

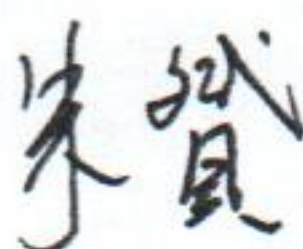

编制：

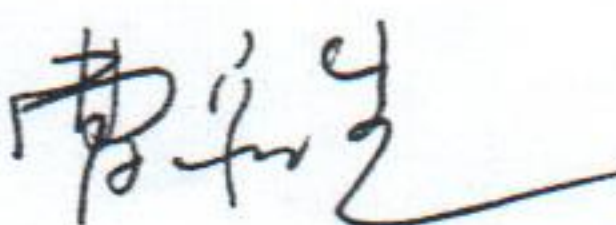

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2017M0263

共04页 第02页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



福建省南安市安耐特消防装备有限公司
产品名称：多用式消防水泵接合器
型号：SQD150-1.6A

质
★
检
用

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2017M0263

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. 型号规格: | SQD150-1.6A |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 兴龙 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | / |
| 5. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 止回功能（指定试验）: | 有 |
| 2. 进水口接口型式和材质: | KWS80、ZCuZn38 |

三、产品关键件描述

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. 安全阀型号规格: | AZIX-2.0 DN20 |
| 2. 安全阀生产企业: | 天津市武清区下伍旗镇福利机动车配件厂 |
| 3. 止回功能装置（部件）
型号规格: | SQD150-1.6-13 |
| 4. 止回功能装置（部件）
生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 |

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业:福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No: Zb2017M0263

产品型号:SQD150-1.6A

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果		
1	结构		应符合5.1的要求。	合格		
2	材 料	本体	应用符合GB/T 9439-2010规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料制造。	合格		
		进水口接口	应用符合GB/T 1176-1987规定的ZCuZn38铅黄铜或机械性能不低于ZCuZn38铅黄铜的其他钢材制造;也可使用符合GB/T 2100-2002规定的ZG20Cr13不锈钢或机械性能不低于ZG20Cr13的其他不锈钢材料制造。	合格		
3	外观质量		应符合5.3的要求。	合格		
4	法 兰 尺 寸	D (mm)	285 ± 3.10	285.10	284.90	284.80
		D_1 (mm)	240 ± 0.58	239.80	239.90	239.90
		d_0 (mm)	$22.0^{+0.52}_0$	22.20	22.30	22.10
		n(个)	8	8	8	8
5	密 封 性 能	连接部位	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		截止阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		止回阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		安全阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		排放余水阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	/		
6	安 全 阀	开启压力 (MPa)	1.70 ± 0.05	1.65	1.67	1.67
		启闭压差 (%)	≤ 20	11.4		
		通径 (mm)	≥ 20	20		
7	水压强度		在公称压力1.5倍的水压下,所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格		
8	消防接口		应选用GB 12514.2-2006规定的KWS80外螺纹固定接口。	合格		
9	标 志		表面醒目片应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		

国家消防装备质量监督检验中心