



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0039

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位: 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称: 泡沫消火栓

型 号 规 格: PS100/65×2-1.6、
PS150/65×2-1.6、
PS150/80×2-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

- 4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report.postmark date.

- 6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0039

报告日期：2021.04.15

第 1 页 共 5 页

产品名称		泡沫消火栓	
型号规格		PS100/65×2-1.6、PS150/65×2-1.6、PS150/80×2-1.6	
委托单位		安耐特消防装备有限公司	
生产单位		安耐特消防装备有限公司	
商 标		兴 龙	生产日期 2021.03
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 套，分型 1 套	接收日期 2021.03
	说明		
检 验 依 据		GB20031-2005 《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。	
检 验 项 目		标志；外观；接口型式和尺寸；强度要求；密封要求；耐液体浸渍性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB20031-2005 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 PS150/80×2-1.6。	
检验日期		2021 年 03 月 16 日	

批准：蔡金城

审核：郭雪红

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0039

(续页)

第 2 页 共 5 页

泡沫消火栓 PS100/65×2-1.6、PS150/65×2-1.6、PS150/80×2-1.6 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	标志	应在泡沫消火栓壳体明显位置上设置清晰的永久性标志牌，应至少标示有：产品名称、规格型号、结构形式、生产企业名称或商标等参数。 (5.3.1.1)	符合标准要求	合格	
2	外观	泡沫消火栓铸件表面应无重皮和结疤。涂层和镀层应均匀、无龟裂、剥落、明显流痕、气泡、划伤、锈斑等缺陷。 (5.3.1.2)	符合标准要求	合格	
3	接口型式和尺寸	泡沫消火栓的接口和连接螺纹应符合 GB12514 的规定。 (5.3.1.3)	KWS65	合格	PS100/65 ×2-1.6
			KWS65	合格	PS150/65 ×2-1.6
			KWS80	合格	PS150/80 ×2-1.6
4	强度要求	泡沫消火栓按 6.2 进行强度试验，试验压力为 2.4MPa，保持 5min，任何部件不得产生结构损坏、永久变形、破裂和渗漏。 (5.3.1.5)	泡沫消火栓任何部件均未产生结构损坏、永久变形、破裂和渗漏，符合标准要求。	合格	
5	密封要求	泡沫消火栓按 6.3 进行密封试验，试验压力为 1.2MPa，保持 5min，部件的任何部分应无损坏、变形和渗漏。(5.3.1.6)	泡沫消火栓部件的任何部分均无损坏、变形和渗漏，符合标准要求。	合格	
6	耐液体浸渍性能	泡沫消火栓按 6.15 进行耐泡沫液浸渍试验后，启动应灵活并符合 5.3.1.6 密封要求。 (5.3.1.8)	泡沫消火栓启动灵活，密封试验无损坏、变形和渗漏，符合标准要求。	合格	PS150/80 ×2-1.6

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0039

(续页)

第 3 页 共 5 页

泡沫消火栓 PS100/65×2-1.6 产品照片



泡沫消火栓 PS100/65×2-1.6 铭牌照片



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0039

(续页)

第 4 页 共 5 页

泡沫消火栓 PS150/65×2-1.6 产品照片



泡沫消火栓 PS150/65×2-1.6 铭牌照片



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号: (2021) GKJC-BG0039


(续页)

第 5 页 共 5 页

泡沫消火栓 PS150/80×2-1.6 产品照片



泡沫消火栓 PS150/80×2-1.6 铭牌照片

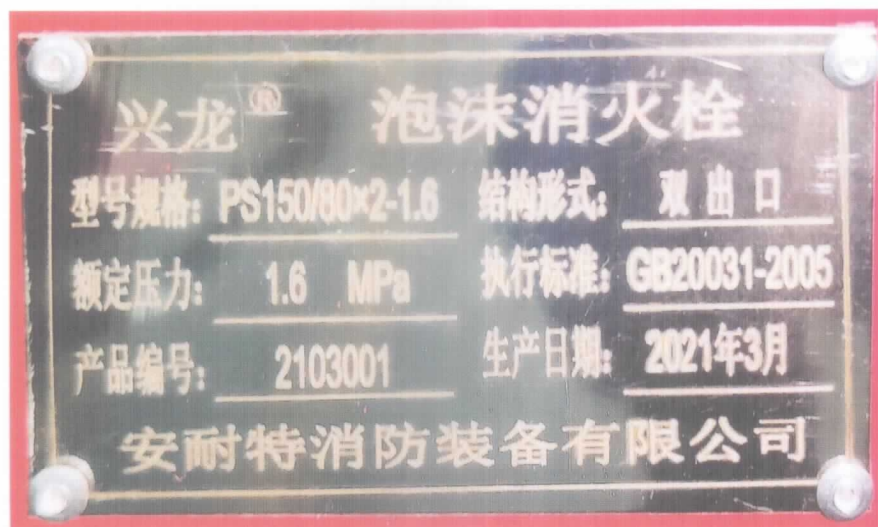



消防产品认证证书

证书编号: US08321P10077R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级:

泡沫消火栓 PS100/65*2-1.6、PS150/65*2-1.6、PS150/80*2-1.6 (主型)

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.04P-2020 泡沫灭火设备产品认证实施规则

GB 20031-2005 泡沫灭火系统及部件通用技术要求

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

认证模式: 型式实验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2021 年 09 月 08 日 有效期: 2021 年 09 月 08 日至 2026 年 09 月 07 日



注: 证书有效性依据每年的监督获得保持;可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

