



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2017M0267

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SSF150/80-1.6地上消火栓

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

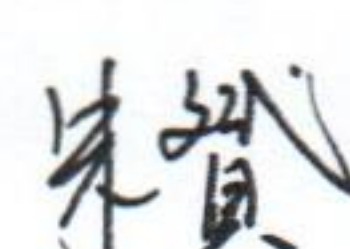
国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

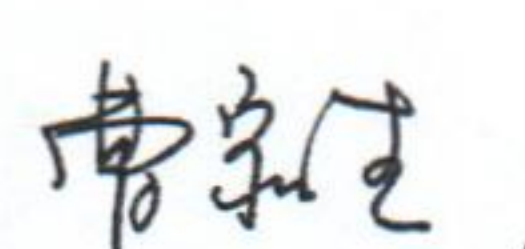
No : Zb2017M0267

共04页 第01页

产品名称	地上消火栓	型 号	SSF150/80-1.6
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年01月19日
检验依据	GB 4452—2011《室外消火栓》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。		
备 注	 (检验检测专用章) 签发日期：2017年05月31日		

批准： 

审核： 

编制： 

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2017M0267

共04页 第02页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



质量
★
验收
用

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2017M0267

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. 型号规格: | SSF150/80-1.6 |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 兴龙 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | / |
| 6. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. 排放余水装置型号规格: | SS100/65-13 |
| 2. 防撞结构装置型号规格 (适用时): | SSF150/80-05 |
| 3. 折叠结构装置型号规格 (适用时): | / |
| 4. 减压稳压性能 (指定试验) (适用时): | / |
| 5. 调压性能 (指定试验) (适用时): | / |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论:	符合
----------	----

检验结果汇总表

生产企业:福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No: Zb2017M0267

产品型号:SSF150/80-1.6

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检验结果		
1	结构		结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的85%。	85. 3%		
2	外观质量		铸铁件表面应光滑，涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆，其色泽应光滑均匀、无龟裂、划伤和碰伤；消火栓的内表面应涂防锈漆或采用其它防腐处理。铸铜件表面应无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。	合格		
3	标志检查		在表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		
4	连接尺寸	D (mm)	285±3. 10	285. 20	285. 30	284. 90
		D ₁ (mm)	240±0. 80	239. 60	239. 70	239. 70
		d ₀ (mm)	22. 0 ^{+0. 52} ₀	22. 20	22. 10	22. 20
		n (个)	8	8	8	8
5	开启高度 (mm)		>55	64		
6	排放余水装置		应装有自动排放余水装置，在消火栓处于正常使用（全开启）状态，水压不小于0. 1MPa时，该装置不得发生渗漏现象。	合格		
7	阀杆材料及表面处理		阀杆应用低碳钢制成，表面应镀铬或采用性能不低于镀铬的其他表面处理方法。	合格		
8	接口型式		应选用GB 12514. 2规定的KWS80外螺纹固定接口。	合格		
9	水压强度		在1. 5倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格		
10	密封性能	连接部位	在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。	合格		
		排放余水装置		合格		
11	防撞性能		防撞型地上消火栓在受外力撞击后发生断裂时，只允许断裂某一部件，栓体和阀体应完好无损，阀座应无渗漏现象。	合格		
			更换断裂部件后，复原的消火栓应符合密封性能、水压强度和排放余水装置的技术要求。	合格		
12	螺纹		应符合5. 4的要求。	/		

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

证书编号: Z2017081811001590

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 地上消火栓

认证单元: SSF150/80-1.6

内含: SSF150/80-1.6(主型)

SSF150/65-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 4452-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

