



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2018M0159

受检单位名称 安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SSFT100/65-1.6地上消火栓

检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心

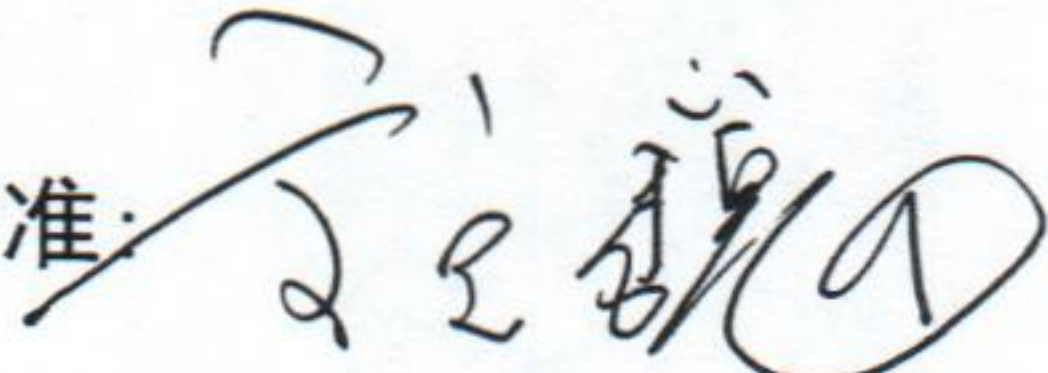


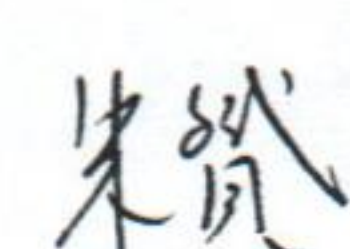
国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

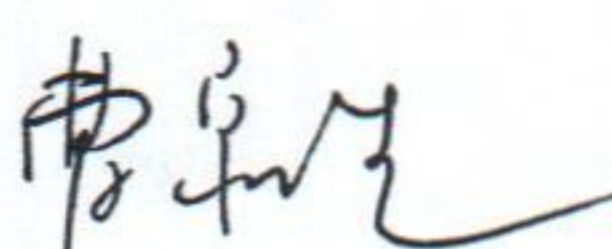
No : Zb2018M0159

共04页 第01页

产品名称	地上消火栓	型 号	SSFT100/65-1.6
认证委托人	安耐特消防装备有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年01月24日
检验依据	GB 4452—2011《室外消火栓》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	标志检查 进水口连接尺寸 接口型式 水压强度 密封性能 防撞性能 调压性能		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期：2018年1月27日		
备 注	本产品属于地上消火栓SSFT150/80-1.6认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2018M0158。		

批准： 

审核： 

编制： 

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2018M0159

共04页 第02页

认证委托人	安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	南安市柳城办事处柳东村1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



安耐特消防装备有限公司
产品名称：地上消火栓
型 号：SSFT100/65-1.6

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2018M0159

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. 型号规格: | SSFT100/65-1.6 |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 安耐特消防装备有限公司 兴龙 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | / |
| 6. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. 排放余水装置型号规格: | SS100/65-13 |
| 2. 防撞结构装置型号规格 (适用时): | SSF100/65-05 |
| 3. 折叠结构装置型号规格 (适用时): | / |
| 4. 减压稳压性能 (指定试验) (适用时): | / |
| 5. 调压性能 (指定试验) (适用时): | 进水口压力: 1.2MPa、对应出水口压力: 0.3MPa、
0.5MPa、0.7MPa、0.8MPa、1.0MPa、 |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论:	符合
----------	----

检验结果汇总表

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

No : Zb2018M0159

产品型号: SSFT100/65-1.6

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检验结果	
1	标志检查		在表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格	
2	进 水 口 连 接 尺 寸	D (mm)	220±2.80	219.80	219.50
		D ₁ (mm)	180±0.50	180.10	179.90
		d ₀ (mm)	17.5 ^{+0.43} ₀	17.70	17.70
		n (个)	8	8	8
3	接口型式		应选用GB 12514.2规定的KWS65外螺纹固定接口。	合格	
4	水压强度		在1.5倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格	
5	密封性能	连接部位	在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。	合格	
		排放余水装置		合格	
6	防撞性能		防撞型地上消火栓在受外力撞击后发生断裂时，只允许断裂某一部件，栓体和阀体应完好无损，阀座应无渗漏现象。	合格	
			更换断裂部件后，复原的消火栓应符合密封性能、水压强度和排放余水装置的技术要求。	合格	
7	调压性能		调压型消火栓应具有调压性能，当消火栓进水口压力在1.2 MPa时，出水口压力应在0.3 MPa~1.0 MPa之间可调。	合格	
以下空白。					



消防产品认证证书

证书编号: Z2018081811000676

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 地上消火栓

认证单元: SSFT150/80-1.6

内含: SSFT150/80-1.6(主型)

SSFT100/65-1.6

SSFT150/65-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 4452-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

