



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2017M0264

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SQD100-1.6A多用式消防水泵接合器

检 验 类 别 分型试验

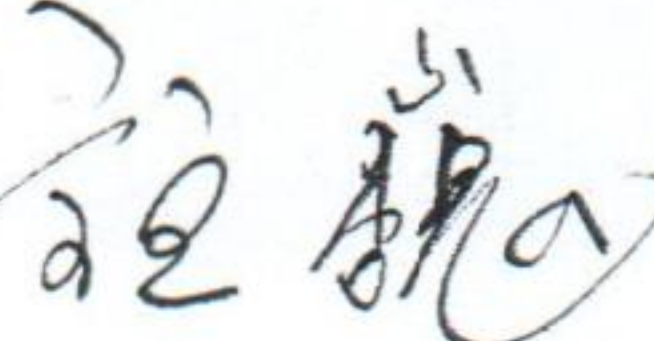
国家消防装备质量监督检验中心

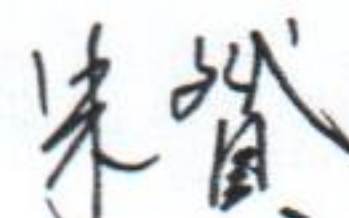
国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

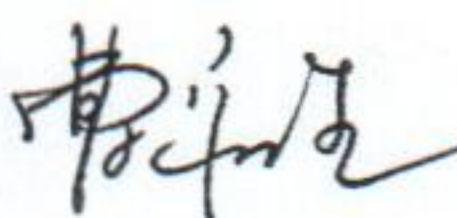
No : Zb2017M0264

共04页 第01页

产品名称	多用式消防水泵接合器	型 号	SQD100-1.6A
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年01月19日
检验依据	GB 3446—2013《消防水泵接合器》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	结构 法兰尺寸 密封性能 水压强度 消防接口 标志		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2017年01月31日		
备 注	本产品属于多用式消防水泵接合器SQD150-1.6A认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2017M0263。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2017M0264

共04页 第02页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



福建省南安市安耐特消防装备有限公司
产品名称：多用式消防水泵接合器
型号：SQD100-1.6A

质
★
验
用

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2017M0264

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. 型号规格: | SQD100-1.6A |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 兴龙 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | / |
| 5. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 止回功能（指定试验）: | 有 |
| 2. 进水口接口型式和材质: | KWS65、ZCuZn38 |

三、产品关键件描述

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. 安全阀型号规格: | AZIX-2.0 DN20 |
| 2. 安全阀生产企业: | 天津市武清区下伍旗镇福利机动车配件厂 |
| 3. 止回功能装置（部件）
型号规格: | SQD100-1.6-13 |
| 4. 止回功能装置（部件）
生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 |

一致性检查结论:	符合
----------	----

检验结果汇总表

生产企业:福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No: Zb2017M0264

产品型号:SQD100-1.6A

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果	
1	结构		应符合5.1的要求。	合格	
2	法 兰 尺 寸	D (mm)	220±2.80	219.70	220.00
		D ₁ (mm)	180±0.50	179.80	179.70
		d ₀ (mm)	17.5 ₀ ^{+0.43}	17.80	17.80
		n(个)	8	8	8
3	密 封 性 能	连接部位	在公称压力水压下，保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		截止阀	在公称压力水压下，保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		止回阀	在公称压力水压下，保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		安全阀	在公称压力水压下，保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		排放余水阀	在公称压力水压下，保压2min不应有渗漏现象。	/	
4	水压强度		在公称压力1.5倍的水压下，所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格	
5	消防接口		应选用GB 12514.2-2006规定的KWS65外螺纹固定接口。	合格	
6	标 志		表面醒目片应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格	
以下空白。					

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

证书编号：Z2017081811001588

认证委托人：安耐特消防装备有限公司

地 址：福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生 产 者：安耐特消防装备有限公司

地 址：福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业：安耐特消防装备有限公司

地 址：福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称：多用式消防水泵接合器

认证单元：SQD150-1.6 A

内含：SQD150-1.6 A(主型)

SQD100-1.6 A

产品认证实施规则：CCCF-CPRZ-26：2019

产品认证基本模式：型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准：GB 3446-2013

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26：2019的要求，特发此证。

首次发证日期：2019-07-31

发(换)证日期：2024年06月05日 有效期至：2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

