



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201906659

认 证 委 托 人 安耐特消防装备有限公司

产 品 型 号 名 称 ZSJZ 150-M-1.2/水流指示器

检 验 类 别 变更确认检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201906659

共 4 页 第 1 页

产品名称	水流指示器	型号规格	ZSJZ 150-M-1.2
认证委托人	安耐特消防装备有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	安耐特消防装备有限公司	生产日期	2019年5月
生产企业	安耐特消防装备有限公司	抽样者	安耐特消防装备有限公司
抽样基数	10具	抽样地点	成品库
样品数量	2具	抽样日期	2019-08-15
样品状态	完好	受理日期	2019-08-28
检验依据	GB5135.7-2018, CCCF-CPRZ-20: 2019		
检验项目	6.5.3、6.8、6.16		
检验结论	经按GB5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器》，CCCF-CPRZ-20: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 喷水灭火设备产品》检验，变更确认检验合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2019年 8 月 29 日 检验业务专用章		
备注	本栏空白		

批准：

刘凤林

审核：

白彦清

编制：

王守军

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn201906659

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	叶片	水流指示器叶片按 7.2 规定的方法进行叶片弯曲试验, 试验后叶片应无断裂、永久性变形等损坏。 (6.5.3)	符合标准要求	合格	
2	灵敏度	按 7.5 规定的方法进行灵敏度试验, 水流指示器应满足下列要求: a) 流量小于或等于 15.0L/min 时, 应无报警信号输出; b) 输出报警信号时, 流量应大于 15.0L/min 且小于等于 37.5L/min; c) 流量大于或等于 37.5L/min 时, 应输出报警信号, 且报警信号随流量的增加应无变化; d) 复位时间不应大于 5s。(6.8)	符合标准要求	合格	
3	机械强度	马鞍式水流指示器按 7.13 规定的方法进行机械强度试验, 本体应无断裂、永久变形等损坏。(6.16)	符合标准要求	合格	
		本页以下空白			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201906659

共 4 页 第 3 页

认证委托人	安耐特消防装备有限公司		
通信地址	福建省南安市柳城办事处柳东村 1229 号		
联系电话	0595-86383130	传真	

产品照片:

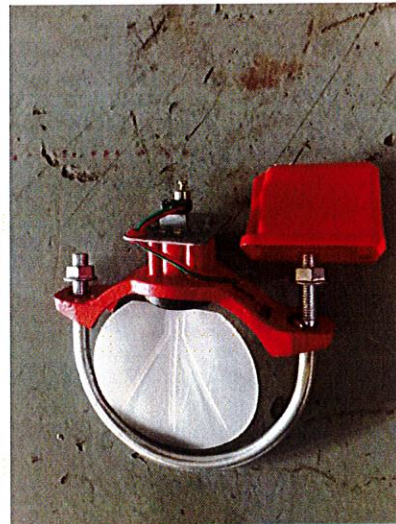

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201906659

共 4 页 第 4 页

一、铭牌标志:



本体上铸有水流方向箭头

二、产品特性参数

信号输出部件为微动开关, 标有“0.5A 125/250VAC”等。

一致性检查结论: 符合



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081803000344

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产者: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 水流指示器

认证单元: ZSJZ150-M-1.2

内含: ZSJZ150-M-1.2(主型)

ZSJZ50-M-1.2

ZSJZ65-M-1.2

ZSJZ80-M-1.2

ZSJZ100-M-1.2

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-20: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 5135.7-2018

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-20: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件: (1/1)

证书编号: Z2015081803000344

产品名称: 水流指示器

认证单元: ZSJZ150-M-1.2

内含: ZSJZ125-M-1.2

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>